


Technický pohled - sever

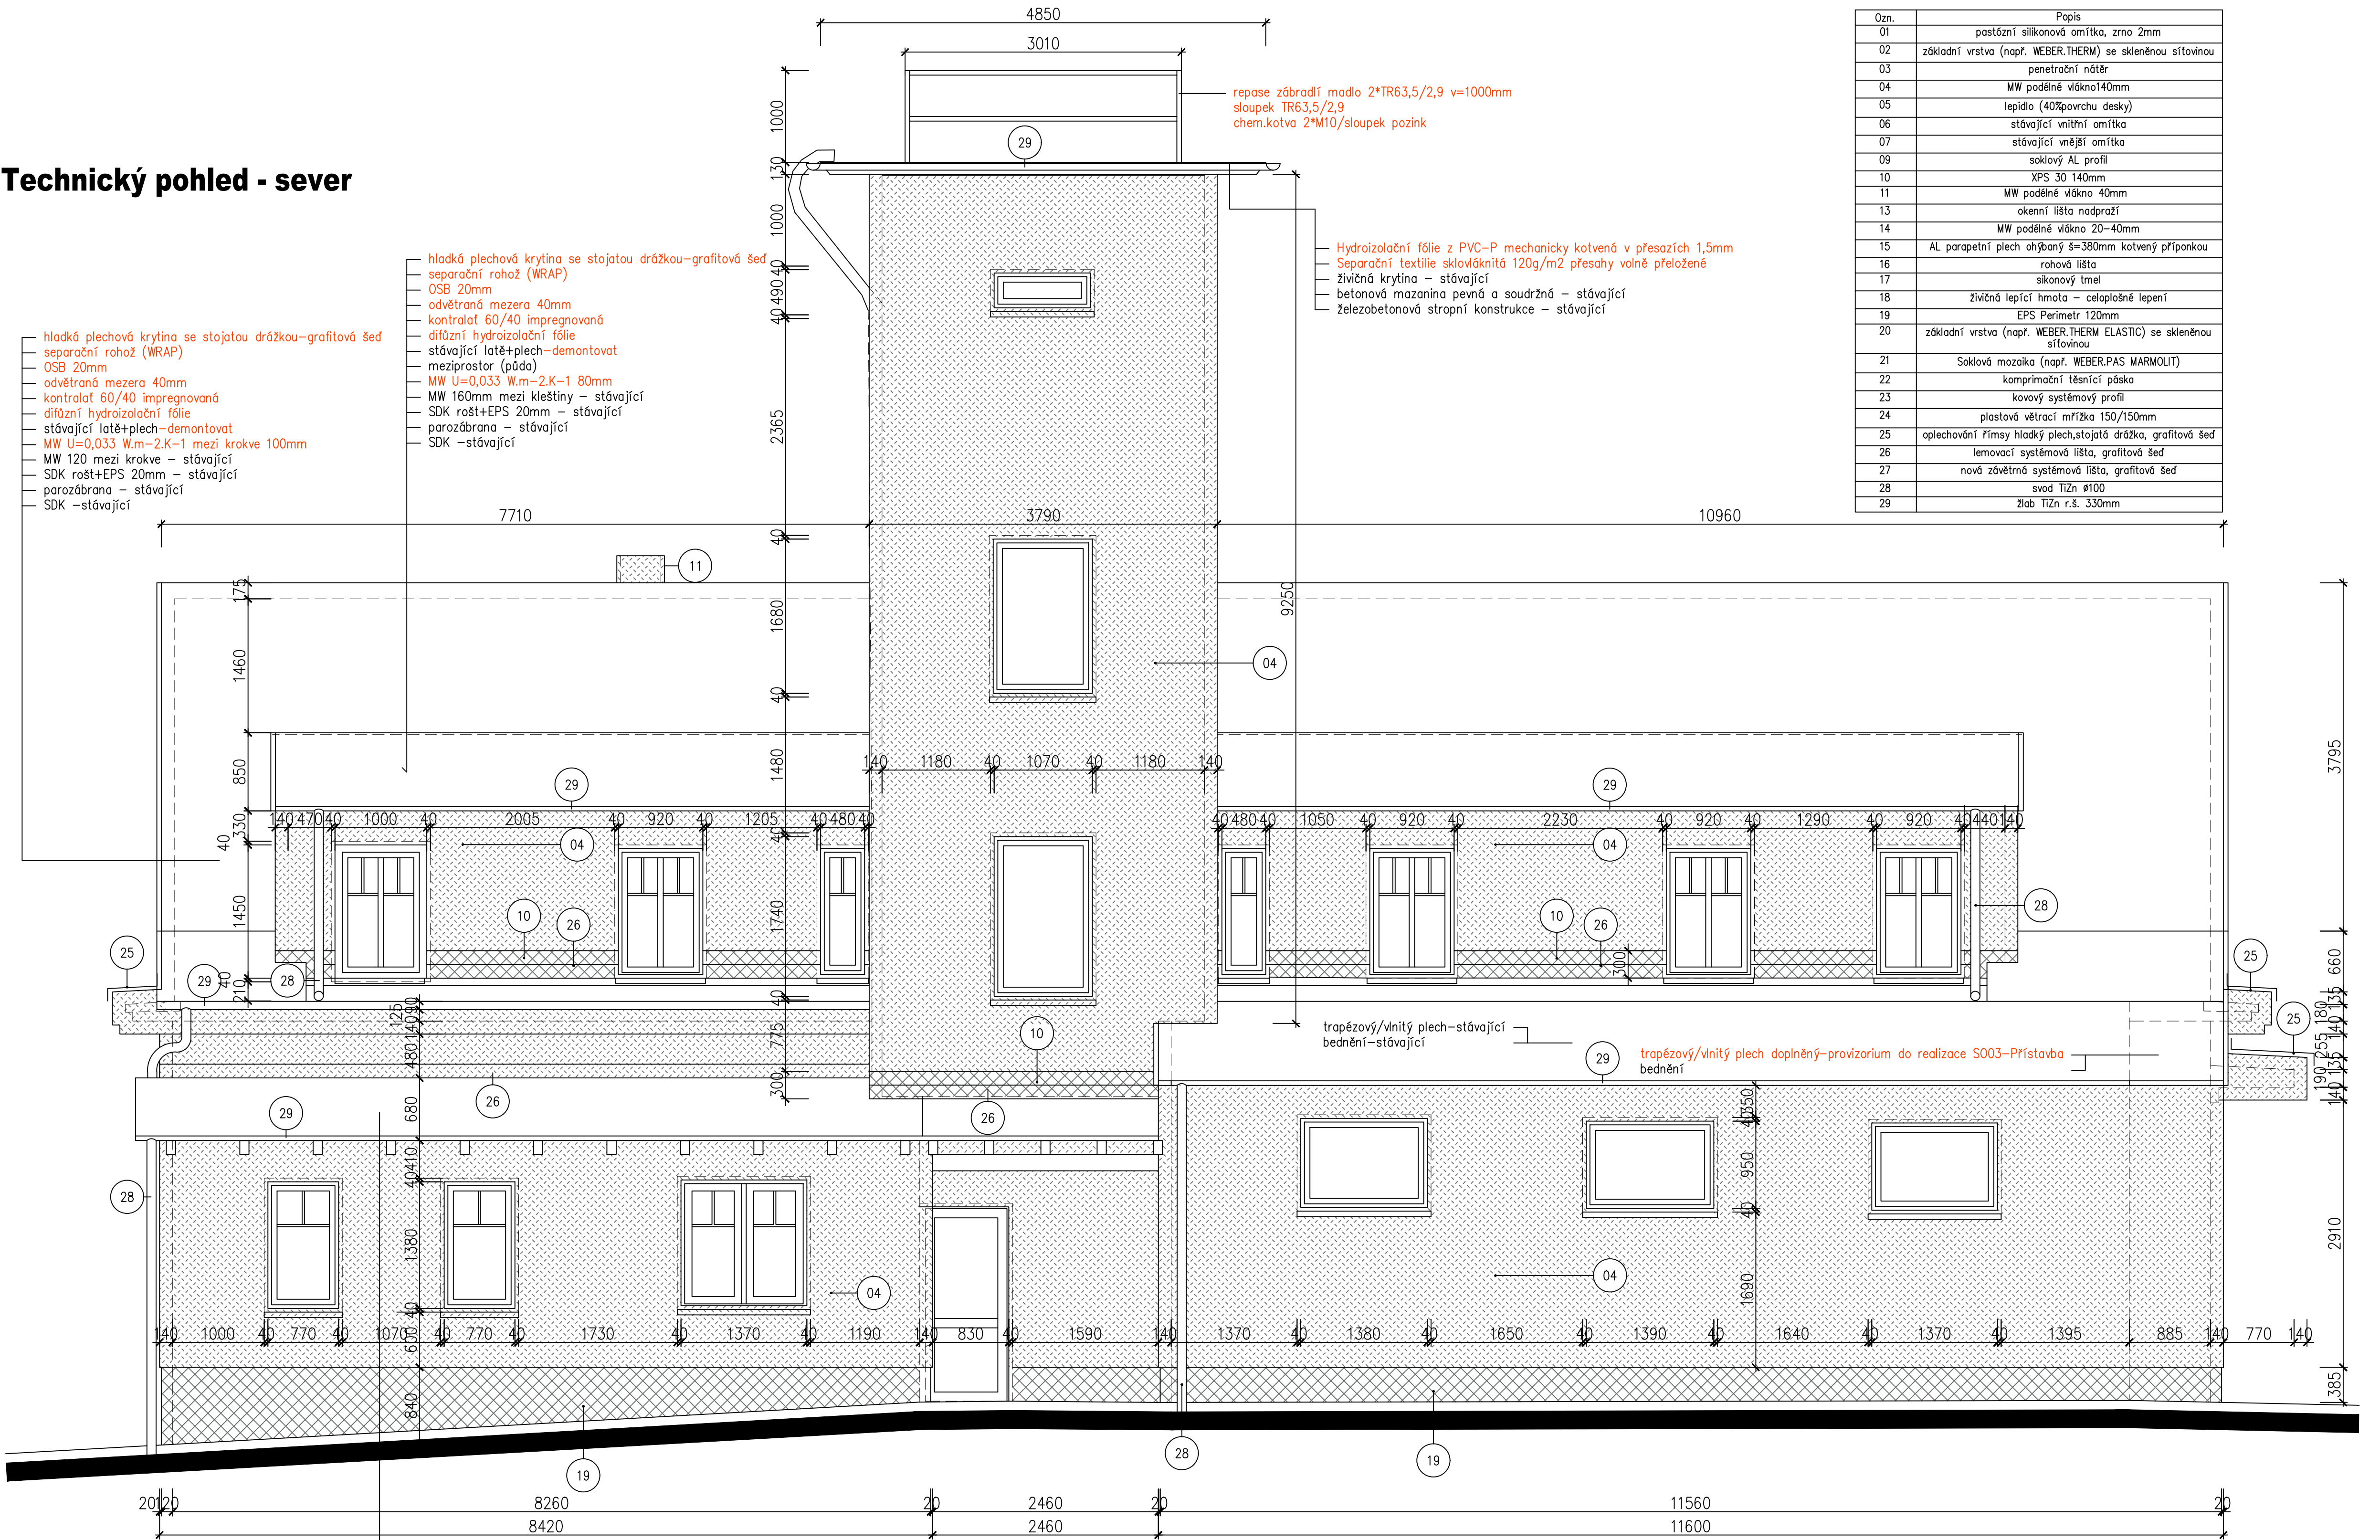


hladká plechová krytina se stojatou drážkou-grafitová šed
separační rohož (WRAP)
OSB 20mm
odvětraná mezera 80mm
kontralet 60/80 impregnovaná
difúzní hydroizolační fólie
kontralet 60/70 impregnovaná
stávající bednění+plech--demontovat

Poznámka:

V dostatečném předstihu před realizací budou provedeny zkoušky na soudržnost podkladu u obvodových zateplovávaných konstrukcí ve smyslu ČSN 73 2901.
Založení systému bude na systémovou kovovou zakládací lištu. Před lepením desek bude zateplovaná stěna natřena penetračním nátěrem. Desky budou lepeny na 40% plochy. Před nanášením lepicí hmoty se doporučuje přestěrkovat desky lepicí hmotou v místě jejího budoucího nanášení. Desky se lepí ve směru zdola nahoru na vazbu bez křížových spár.
Kotvení desek hmoždinkami bude podle stavební dokumentace zpracované zhotovitelem stavby ve smyslu ČSN 73 2901, kde bude určen jejich druh, počet, poloha vůči výztuži a rozmístění v ploše desek a v místě jejich styků podle ETAG 004 a ETAG 014 . Ostění, parapety a nadpraží okenních a dveřních otvorů budou zatepleny minerálním izolantem tl. 40 mm.
Základní vrstva v tl. 2 mm až 6 mm musí vždy obsahovat skleněnou síťovinu. Druh stěrky a síťoviny určuje stavební dokumentace zpracovaná zhotovitelem stavby ve smyslu ČSN 73 2901.
Druh, struktura a barevnost konečné povrchové úpravy (tvořené minerální omítkou a silikonovým nátěrem viz. D.1.1.07. Soklová část bude do výšky 300 mm nad upravený terén opatřena soklovou omítkou z barevných kamínků.
Kontrola provádění ETICS bude dokumentována podle čl. 11 ČSN 73 2901. Uživatel a provozovatel bude seznámen se způsobem užívání a údržby ETICS.

CERTIFIKOVANÝ ETICS S
MINERÁLNÍM IZOLANTEM S
DVOJITOU STRUKTUROU,
PODÉLNÉ VLÁKNO, TL. 140 MM,
lambda=0,036 W.m-2.K-1,
ZAPUŠTĚNÉ HMOŽDINKY S
KOVOVÝM HROTEM A PLASTOVÝM
TALÍŘEM S KRYTKOU A VÍČKEM
(PODLE ETAG)

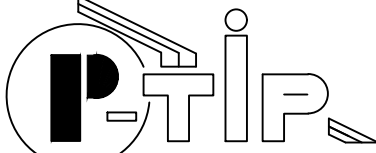 PROJEKTOVÁ KANCELÁŘ Ing. Pavel HEINZ Vítězná 2010, 356 01 Sokolov tel., fax. 352605418 mobilní telefon +420607772271 e-mail p.tip@volny.cz IČO 18692761	Změna		Číslo			
			Datum			
	Paré číslo					
Vedoucí projektant		Zodpovědný projektant		Vypracoval	Kreslil	Projektant části PD Ing. Pavel Heinz Vítězná 2010, 356 01 Sokolov tel., fax. 352605418 mobilní telefon +420607772271 e-mail p.tip@volny.cz IČO 18692761
Ing.Heinz		Ing.Heinz		Ing.Heinz		
Místo Březová u Sokolova		Katastr Březová u Sokolova				
Kraj Karlovarský		Stavební úřad Sokolov		Formát 8xA4		
Stavebník Město Březová, Náměstí Miru 230, 35601 Březová, okres Sokolov				Datum 06/2017		
Stavba		Stavební úpravy hasičské zbrojnice č.p. 178, Březová u Sokolova SO 01 - HASIČSKÁ ZBROJNICE - ZATEPLENÍ				
Objekt						
Předmět						
		Výkr. č. D.1.1.1.08				